



ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1920-8/2022

Datum: 27.01.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 26.01.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1920-7/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, u postupku javne nabavke JN-OP-1920/2022- Rezervni dijelovi za energetske transformatore, dostavljen od strane privrednog subjekta ELCOM d.o.o. Tuzla, u kome se traže sljedeća pojašnjenja:

1. Prvo pitanje :

„ Kako bi adekvatno pripremili našu ponudu, molimo Vas da nam dostavite detaljniju specifikaciju/tehničke nacрте za pozicije:

1.7 Dilataciona veza (Cu pletenica) za vezu sa provodnog izolatora na bakarnu sabirnicu,

1.8. Dilataciona veza (Cu pletenica) za vezu sa provodnog izolatora na bakarnu sabirnicu,

1.9. Dilataciona veza (Cu pletenica) za vezu sa provodnog izolatora na bakarnu sabirnicu. “


Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14) daje odgovore sa pojašnjenjima kako slijedi:

1. Odgovor na prvo pitanje:

Svi relevantni tehnički podaci za navedene stavke su dati u tehničkoj specifikaciji (nazivni napon, nazivna struja i dužina fleksibilne veze).

Napominjemo samo da tražene fleksibilne veze mogu biti u vidu pletenog ili lameliranog bakra sa minimalno dvije rupe na oba kraja za vijak M12.

U nastavku dostavljamo sliku:

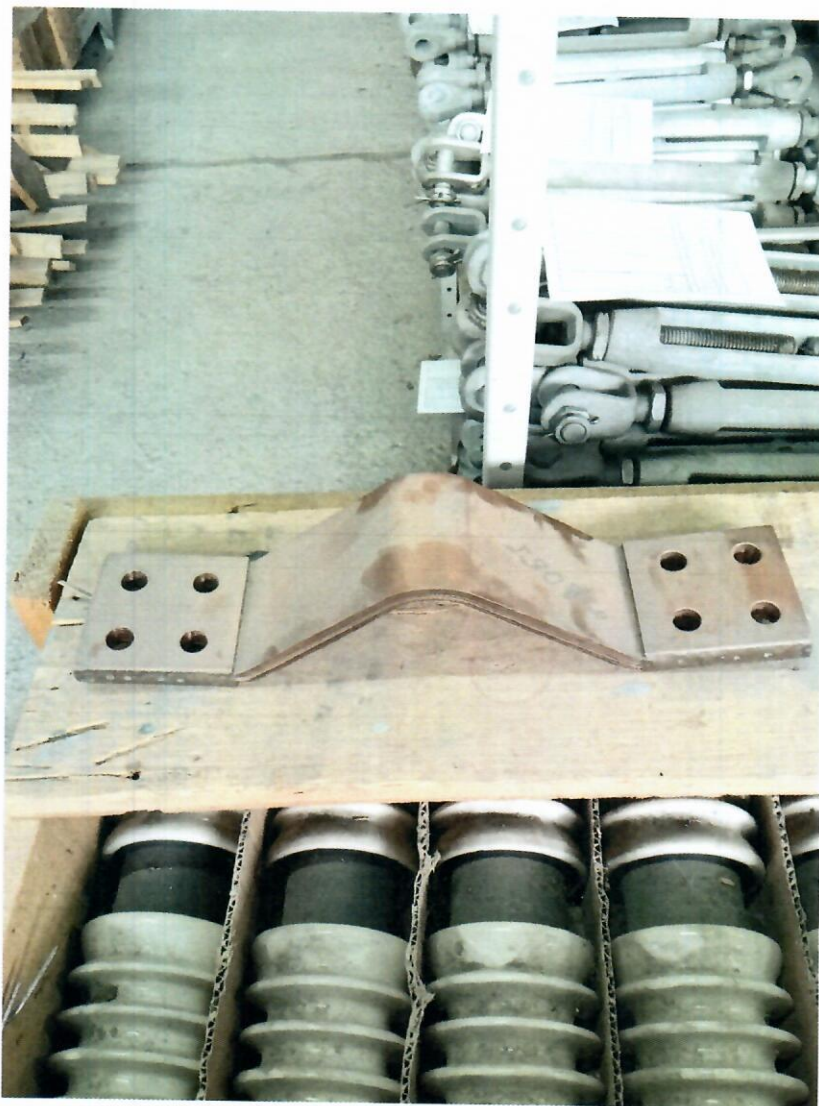

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije
za JN-OP-1920/2022

Begić Irma