



Broj: JN-OP-466-15/2025

Datum: 17-09-2025

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 10.09.2025. godine, pod brojem protokola: JN-OP-466-14/2025 zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-466-7/2025 u postupku javne nabave Rezervni dijelovi VN prekidača, dostavljen od strane privrednog subjekta INELEX d.o.o., u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Poštovani,

1. U sklopu LOT 1 - Rezervni dijelovi VN prekidača „ENERGOINVEST“ na stavkama 1.1.13, 1.1.14, 1.1.27, 1.1.61, 1.1.66, 1.3.1, 1.3.23, 1.4.6, 1.4.13, su traženi Manodenzostati za navedene Energoinvestove prekidače međutim osim na stavkama 1.1.13 i 1.1.14 nije dat dovoljan opis niti tehničke karakteristike manodenzostata. Uz stavke 1.1.13 i 1.1.14 je u tehničkoj specifikaciji dostavljen prilog 1.5 (slika gore) odnosno slika manodenzostata dok ostale stavke na kojima ste tražili manodenzostat nisu tenderskom dokumentacijom povezana sa dostavljenim prilogom niti se na osnovu podataka iz tehničke specifikacije može ponuditi adekvatan proizvod. Kako bi se ponudio tehnički prihvatljiv proizvod molimo za potvrdu da se i sve ostale stavke na kojima je tražen manodenzostat (a koje smo nabrojali na početku našeg pitanja) vezuju za dostavljeni prilog 1.5 (slika gore) te ukoliko je Vaš odgovor potvrđan, specifikacija Manodenzostata bi bila sljedeća:

(ovo je detalna specifikacija Manodenzostata kao sa postavljenog priloga 1.5 – slika gore):

233.52.100 (GDM-100) -76...8 cmHg/bar Prirubnica od nehrđajućeg čelika prečnika 60 mm sa 4 rupe, 1 na prednjoj strani montirana na G1/4"

Položaj procesnog priključka: donji

Punjenje kućišta: Silikonsko ulje AK50

Pritisak punjenja: 5.500 bar, Kalibracijski pritisak: 5.000 bar

Temperatura okoline: -20...+60°C

Medij: SF6

Staklo: laminirano sigurnosno staklo

± 1 % na temperaturi okoline 20 °C

Dodatne informacije za naručivanje:

Prema crtežu 1225324018

Potvrda o ispitivanju prema EN 10204 2.2 - engleski i njemački

Formalni certifikat – potvrda da je proizvod proizveden u skladu sa najsavremenijim

standardima

Potvrda o klasi tačnosti, Potvrda indikacije, Ispitivanje tačke preklapanja i visokog napona

=== Električni priključak za SF6 mjerače gasa ===

kablovska kutija na zadnjoj strani kućišta, izlaz kabla na desnu stranu 2,0 metara kabla ili 3,0 metra kabla zavisno o zahtjevu Kupca, montiranog na kablovsku kutiju

PK3 4.500 bara 5-6 opadajuće uključivanje (2)

PK2 4.500 bara 3-4 opadajuće uključivanje (2)

PK1 5.000 bara 1-2 opadajuće uključivanje (2)

=== Informacije na skali ===

sa standardnom skalom

2. (druga) skala u MPa

Logo proizvođača: *WIKA*

Luk 1: crveni od: 0.000 do: 4.500 cmHg/bar

Luk 2: žuti od: 4.500 do: 5.000 bar

Luk 3: zeleni od: 5.000 do: 5.500 bar

Luk 4: crveni od: 6.500 do: 8.000 bar

2. Također skrećemo pažnju Ugovornom organu na specifičnost traženih

Manodenzostata gdje se prilikom isporuke nove i nekoristene robe (kako je i traženo nacrtom ugovora dio XI OBAVEZE DOBAVLJAČA tačka (4)), obavezno trebaju dostaviti i Certifikati od proizvođača, što je zahtjev koji treba da se uvrsti u tendersku dokumentaciju (Obavezna dostava Izjave od strane ponuđača, prilikom predaje ponude, da će prilikom isporuke dostaviti certifikate proizvođača za isporučene manodenzostate), a sve u svrhu dokazivanja porijekla, starosti i kvaliteta isporučenih Manodenzostata te kako bi se ispunio i dokazao zahtjev tražen Nacrtom ugovora dio XI OBAVEZE DOBAVLJAČA tačka (4)). Certifikati koji se dobijaju od proizvođača a u svrhu dokazivanja gore navedenih navoda su sljedeći:

- Potvrda o ispitivanju prema EN 10204 2.2 - engleski i njemački
- Formalni certifikat – potvrda da je proizvod proizveden u skladu sa najsavremenijim standardima
- Potvrda o klasi tačnosti, Potvrda indikacije, Ispitivanje tačke preklapanja i visokog napona

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka

5510010003400849

Raiffeisen Bank

1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka

5672411000000702

NLB Banka

1320102011989379

1. Za Prvo pitanje i za stavke brojeva koje ste naveli 1.1.13.,1.1.14.,1.1.27.,1.1.61.,1.1.66.,1.3.1,1.3.23.,1.4.6,1.4.13 dajem vam sljedeća pojašnjenja.

Za stavke 1.1.13., 1.1.27.,1.1.61.,1.1.66., vrijede sljedeće Tehničke specifikacije :

- Skala pritiska 1: od -76 do 8 cm živinog stuba/bar
- Skala pritiska 2: od -0,1 do 0,8 MPa
- Prirubnica od nehrđajućeg čelika je prečnika 60 mm sa 4 rupe
- Procesni priključak: donji priključak na SF6 gasnu instalaciju
- Pritisak punjenja je 5,5 bar, nazivni (kalibracijski) je 5,0 bar
- Radni opseg temperature okoline od -20°C do +60° C
- Medijum: SF6
- Klasa mjerila 1 na referentnoj temperaturi (20°C)
- Snaga: Pmax 30W / 50 VA
- Zaštita: IP 65
- Punjenje: silikonsko ulje
- Staklo: Laminirano sigurnosno staklo

- Pf=5,0 bar
- Pk1=4,5 bar
- Pk2=4,0 bar
- Pk3 = 4,0 bar

- Luk crveni 0-4 bar
- Luk žuti 4-4,5 bar
- Luk zeleni 4,5-5 bar
- Luk crveni 5,5-8 bar

Za stavku 1.1.14 vrijede sve prethodni tehnički zahtjevi izuzev za nazivni pritisak manodenzostata koji mora biti 5,5 bara.

Za stavke 1.3.1. i 1.3.23. vrijede sljedeće tehničke specifikacije i slika manodenzostata ispod tehničkih specifikacija (Slika 1)

WIKA 233.52.100 ili ekvivalent.

- Snaga: Pmax 30W / 50 VA
- Zaštita: IP 65
- Punjenje: silikonsko ulje
- Prirubnica: fi 60 mm (donji priključak na SF6 gasnu instalaciju) Sigurnosno staklo Temperaturno kompenzovana na 20°C

- Pf=5,0 bar
- Pk1=4,5 bar
- Pk2=4,0 bar
- Pk3 = 4,0 bar

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

UniCredit Bank a.d. B. Luka

Raiffeisen Bank

Atos Bank a.d. Banja Luka

NLB Banka

5550070151342858


5510010003400849

1610450028020039

5672411000000702

1320102011989379

- Luk crveni 0-4 bar
- Luk žuti 4-4,5 bar
- Luk zeleni 4,5-5 bar
- Luk crveni 5,5-8 bar

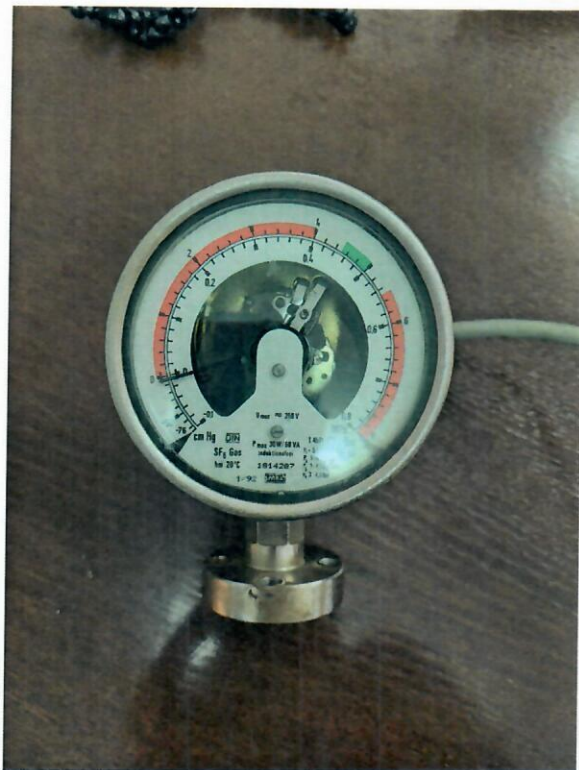

Slika 1.

Za stavke 1.4.6. i 1.4.13. je cjelokupna tehnička specifikacija manodenzostata Wika koju ste poslali u pitanju i koji je tražen u TD-i i ispod je slika (Slika 2.) manodenzostata.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka

5510010003400849

Raiffeisen Bank


1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka

5672411000000702

NLB Banka

1320102011989379

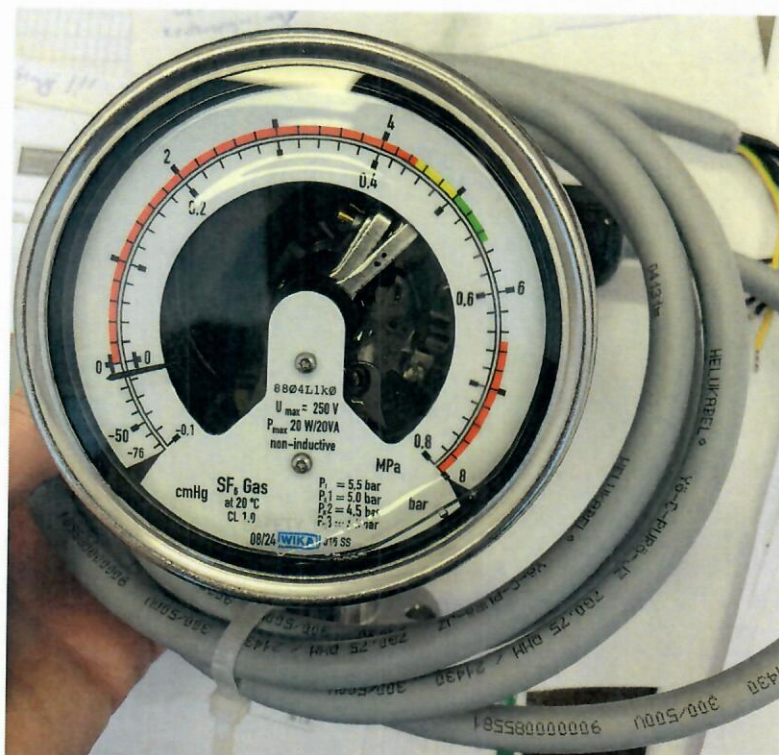

Slika 2.

2. Što se tiče drugog pitanja, ukazujemo da je član XI Nacrta Ugovora u stavu (4) već izričito propisao obavezu Dobavljača da jamči kako je isporučena roba nova, nekorisćena, da sadrži sve nove dijelove te da odgovara posljednjoj fazi ostvarenog razvoja u oblasti projektiranja, konstrukcija i materijala, kao i da u obimu, karakteristikama i garantiranim tehničkim parametrima i standardima u potpunosti odgovara Tehničkim specifikacijama i ponuđenim karakteristikama iz tablica sa Tehničkim detaljima iz priloga Ugovora.

Također, stav (8) navedenog člana predviđa obavezu Dobavljača da Naručiocu osigura i preda ateste, garancijske listove i drugu relevantnu dokumentaciju, koja je predmet evaluacije Komisije za kvalitativni i kvantitativni pregled robe. Na osnovu izvršene evaluacije sačinjava se Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu, u kojem se evidentiraju svi eventualni nedostaci, uključujući i dokaze o porijeklu, starosti, usklađenosti i kvaliteti isporučene robe.

Imajući u vidu navedeno, smatramo da nema potrebe da se isto dodatno i eksplicitno ponavlja u Nacrtu Ugovora, budući da je već sadržano i uređeno u članu XI navedenog Nacrta.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d. 5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka 5510010003400849

Raiffeisen Bank 1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka 5672411000000702

NLB Banka 1320102011989379

S poštovanjem,

Predsjednika Komisije za
JN-OP-466/2025



Mirko Novak mag. ing. el.

"Elektroprenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

5550070151342858

UniCredit Bank a.d. B. Luka

5510010003400849

Raiffeisen Bank

1610450028020039

Atos Bank a.d. Banja Luka

5672411000000702

NLB Banka

1320102011989379