ELEKTROPRIJENOS BIH
ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-180-17/2026
Datum: 24 -11- 2026

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 19.11.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-180-12/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-180-6/2026 u postupku javne nabave Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače, dostavljen od strane poslovnog subjekta INELEX D.O.O. u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje: Pitanja

Poštovani,

na osnovu dostavljenih podataka u TD proizvođač ABB nije u mogućnosti dostaviti adekvatnu ponudu, te s toga molimo za odgovore na sljedeća pitanja:

-Stavka 2.1.2 – Molimo za podatak koji je upravljački napon

-Stavke od 2.1.4. do 2.1.10 i 2.1.12 – molimo za dostavu slike natpisne pločice prekidača

-Stavka 2.2.1 i 2.2.2 – molimo za dostavu slike natpisne pločice prekidača

Ukoliko niste u mogućnosti dostaviti tražene slike, molimo da nam dostavite tačne serijske brojeve prekidača za koji su traženi rezervni dijelovi.

Unaprijed se zahvaljujemo !

U sjedištu Ugovornog organa dana 19.11.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-180-13/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-180-6/2026 u postupku javne nabave Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače, dostavljen od strane poslovnog subjekta INELEX D.O.O. u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje: Dodatno

Poštovani,

Molimo za dostavu slike prekidača ili serijskog broja za stavku 2.1.11, a ispravka za stavku 2.2.2, potreba je slika postrojenja ili serijski broj.

Zahvaljujemo unaprijed.

U sjedištu Ugovornog organa dana 19.11.2026. godine, pod brojem protokola: JN-OP-180-14/2026, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-180-6/2026 u postupku javne nabave Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače, dostavljen od strane poslovnog subjekta ELCOM D.O.O. TUZLA u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje: Pitanje razjašnjenja

Poštovani,

Možemo li dobiti slike natpisnih pločica prekidača za stavke 2.2.1 i stavke 2.2.2.


Srdačan pozdrav

Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, sukladno članku 56. stavak (2) Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14, 59/22 i 50/24) daje odgovor sa pojašnjenjem kako slijedi:

Odgovor:


Za stavku 2.1.2. u TD vam je već navedeno da je 220 V DC.

Za stavke 2.1.4. i 2.1.5. slika 1 prekidača iz TD.

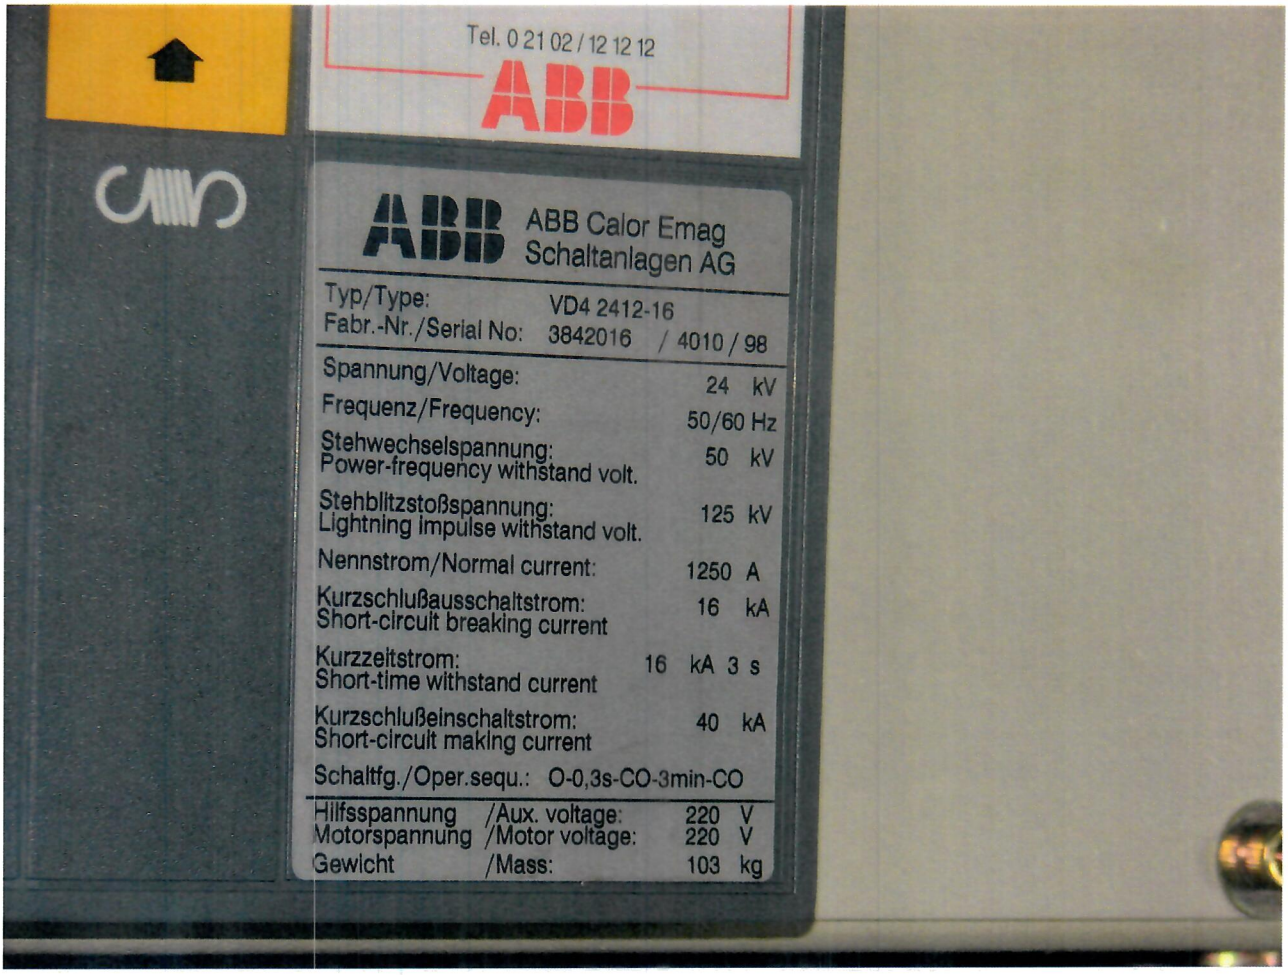


Slika 1.

Za stavke od 2.1.6. do stavke 2.1.11. slika 2 prekidača koji je identičan traženom u TD.

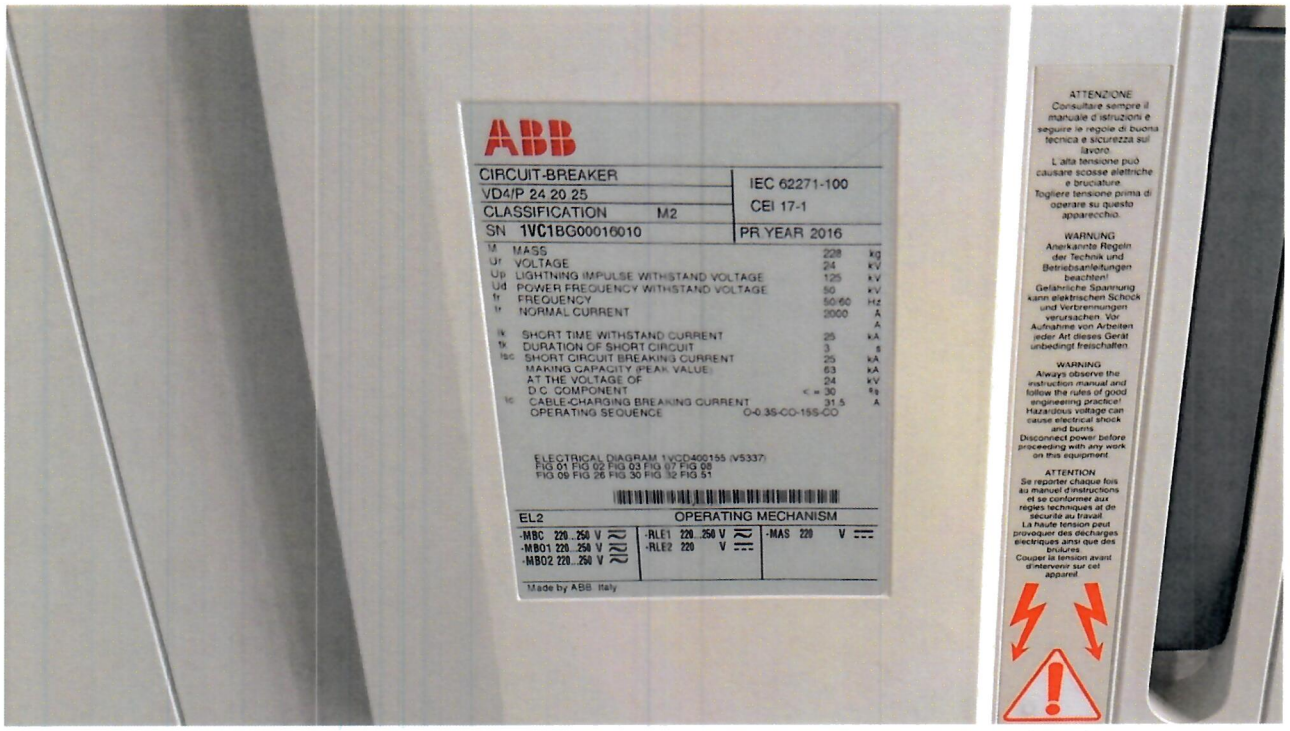


Slika 2.

Za stavku 2.1.12. slika 3 prekidača koji je identičan traženom u TD.

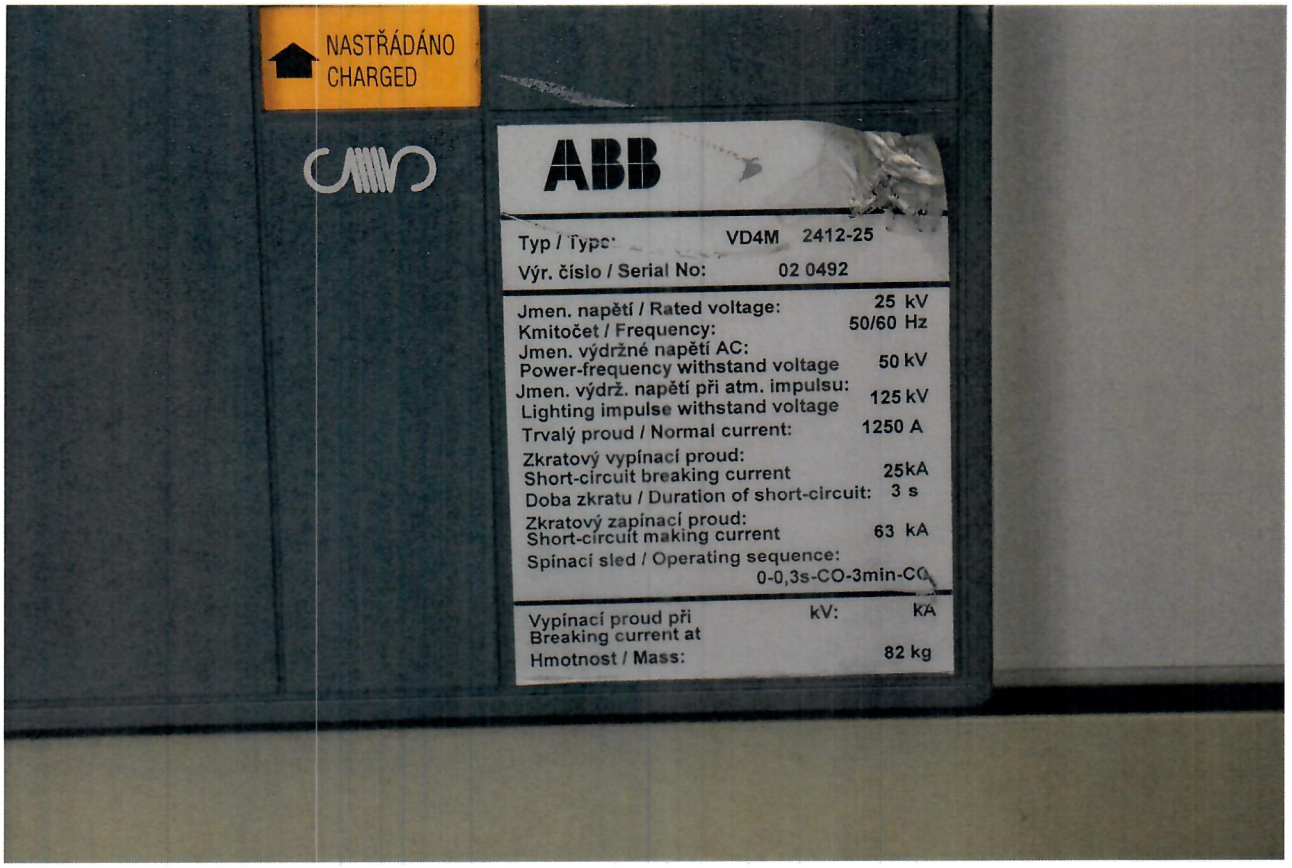

Slika 3.

Za stavke 2.2.1. i 2.2.2. slika 4 prekidača iz TD, te serijski broj postrojenja koji je X16169111.

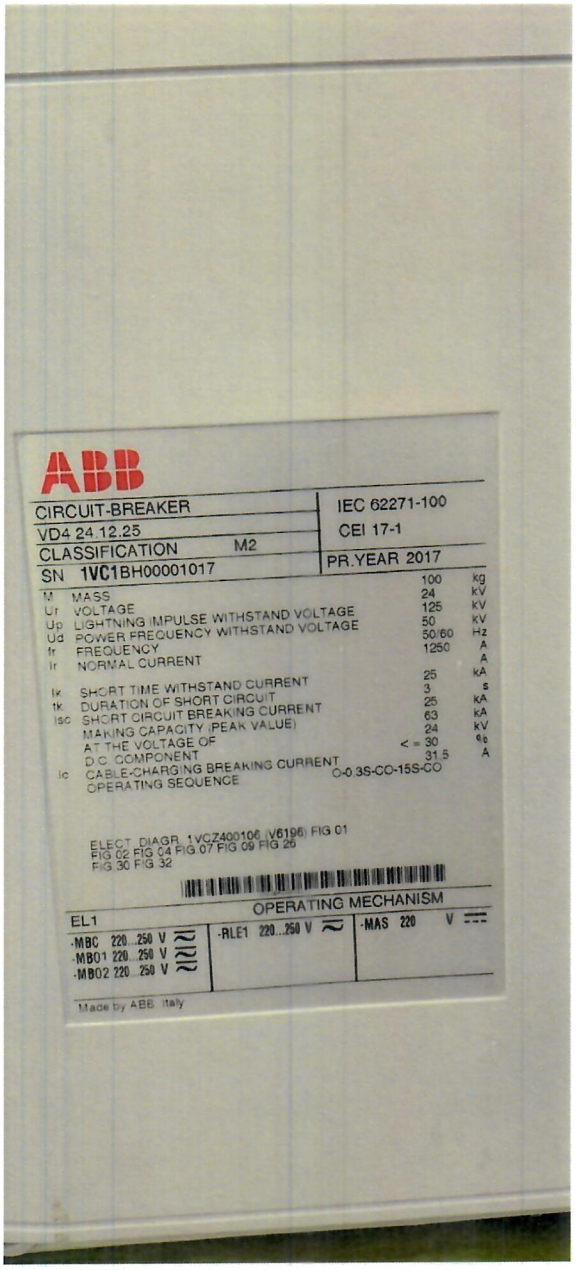

Slika 4.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za JN-OP-180/2026